

MACHY SAEP

Amiens, le 17 juillet 2026

MADAME, MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE FORT MAHON PLAGE
MAIRIE
80790 FORT-MAHON-PLAGE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

Type	Code	Nom	Prélevé le :
Prélèvement	00134711		jeudi 02 juillet 2026 à 12h15
Unité de gestion	0212	MACHY SAEP	par : 2AL
Installation	UDI 001209	QUEND FORT MAHON UDI	Type visite : AA
Point de surveillance	S 0000002167	SECTEUR BAIE D'AUTHIE	Commune : FORT-MAHON-PLAGE
Localisation exacte	1402 RUE D AUTHIE MITIGEUR CUISINE		

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité	Références de qualité
		inférieure	supérieure
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL			
Température de l'eau	21 °C		25,00
Température de mesure du pH	21 °C		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE			
pH	7,3 unité pH		6,50 9,00
MINERALISATION			
Conductivité à 25°C	600 µS/cm		200,00 1 100,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION			
Chlore libre	0,29 mg(Cl ₂)/L		
Chlore total	0,32 mg(Cl ₂)/L		

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LDAR DE L'AISNE

Type de l'analyse : A

Code SISE de l'analyse : 00134793

Référence laboratoire : H_CS26.8049.1

	Résultats	Limites de qualité	Références de qualité
		inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES			
Aspect (qualitatif)	0 Qualit.		
Coloration	<5 mg(Pt)/L		15,00
Couleur (qualitatif)	0 Qualit.		
Odeur (qualitatif)	0 Qualit.		
Turbidité néphélométrique NFU	<0,30 NFU		2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE			
Carbonates	0,0 mg(CO ₃),		
Hydrogénocarbonates	317 mg/L		
Titre alcalimétrique	0 °f		
Titre alcalimétrique complet	26,0 °f		
Titre hydrotimétrique	28,0 °f		
MINERALISATION			
Chlorures	27,7 mg/L		250,00
Sulfates	6,4 mg/L		250,00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES			
Carbone organique total	0,22 mg(C)/L		2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES			
Ammonium (en NH ₄)	<0,050 mg/L		0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	<0,184 mg/L	1,00	
Nitrates (en NO ₃)	9,1 mg/L	50,00	
Nitrites (en NO ₂)	<0,010 mg/L	0,50	
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES			
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL		
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL		
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/(100mL		0
Entérocoques /100ml-MS	0 n/(100mL	0	

PLV : 00134711 page : 2

Escherichia coli /100ml - MF

0 n/(100mL

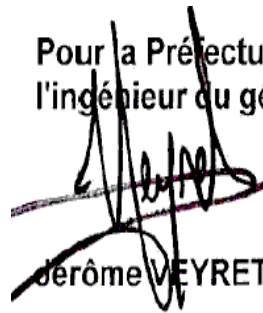
0

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00134711)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour les autres paramètres non mesurés dans cette analyse, je vous invite à consulter le bilan de la qualité sanitaire de l'eau distribuée sur https://carto.atlasante.fr/1/ars_metropole_udi_infofactures.map

Pour la Préfecture et par délégation,
l'ingénieur du génie sanitaire


Jérôme VEYRET

MACHY SAEP

Amiens, le 17 juillet 2026

MADAME, MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE FORT MAHON PLAGE
MAIRIE
80790 FORT-MAHON-PLAGE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

Type	Code	Nom	Prélevé le : jeudi 02 juillet 2026 à 12h35
Prélèvement	00134712		par : 2AL
Unité de gestion	0212	MACHY SAEP	Type visite : AA
Installation	UDI 001209	QUEND FORT MAHON UDI	
Point de surveillance	P 0000002161	CENTRE VILLE	Commune : FORT-MAHON-PLAGE
Localisation exacte	OFFICE DU TOURISME 555 AVENUE DE LA PLAGE MITIGEUR SALLE		

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'eau	21 °C				25,00
Température de mesure du pH	20,9 °C				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	7,4 unité pH			6,50	9,00
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	600 µS/cm			200,00	1 100,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore libre	0,26 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,32 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LDAR DE L'AISNE

Type de l'analyse : A

Code SISE de l'analyse : 00134794

Référence laboratoire : H_CS26.8049.2

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Aspect (qualitatif)	0 Qualit.				
Coloration	<5 mg(Pt)/L				15,00
Couleur (qualitatif)	0 Qualit.				
Odeur (qualitatif)	0 Qualit.				
Turbidité néphélométrique NFU	0,41 NFU				2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
Carbonates	0,0 mg(CO3),				
Hydrogénocarbonates	315 mg/L				
Titre alcalimétrique	0 °f				
Titre alcalimétrique complet	25,8 °f				
Titre hydrotimétrique	27,8 °f				
MINERALISATION					
Chlorures	27,2 mg/L				250,00
Sulfates	6,4 mg/L				250,00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES					
Carbone organique total	0,24 mg(C)/L				2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,050 mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	<0,186 mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	9,2 mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,010 mg/L		0,50		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	62 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	143 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/(100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	0 n/(100mL		0		

PLV : 00134712 page : 2

Escherichia coli /100ml - MF

0 n/(100mL

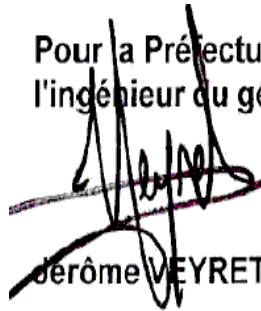
0

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00134712)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour les autres paramètres non mesurés dans cette analyse, je vous invite à consulter le bilan de la qualité sanitaire de l'eau distribuée sur https://carto.atlasante.fr/1/ars_metropole_udi_infofactures.map

Pour la Préfecture et par délégation,
l'ingénieur du génie sanitaire


Jérôme VEYRET