

MACHY SAEP

Amiens, le 6 juillet 2026

MADAME, MONSIEUR LE MAIRE  
MAIRIE DE FORT MAHON PLAGE  
MAIRIE  
80790 FORT-MAHON-PLAGE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : [www.eaupotable.sante.gouv.fr](http://www.eaupotable.sante.gouv.fr)

|                       |                                                         |                      |                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Type                  | Code                                                    | Nom                  | Prélevé le :                  |
| Prélèvement           | 00134390                                                |                      | mercredi 03 juin 2026 à 11h30 |
| Unité de gestion      | 0212                                                    | MACHY SAEP           | par : MM1                     |
| Installation          | UDI 001209                                              | QUEND FORT MAHON UDI | Type visite : AA              |
| Point de surveillance | S 0000002166                                            | SECTEUR LE ROYON     | Commune : FORT-MAHON-PLAGE    |
| Localisation exacte   | CAMPING PARADIS LE ROYON 271 ROUTE DE QUEND MITIGEUR B/ |                      |                               |

| Mesures de terrain                  | Résultats      | Limites de qualité |            | Références de qualité |            |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|------------|-----------------------|------------|
|                                     |                | inférieure         | supérieure | inférieure            | supérieure |
| CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL            |                |                    |            |                       |            |
| Température de l'eau                | 18 °C          |                    |            |                       | 25,00      |
| Température de mesure du pH         | 18 °C          |                    |            |                       |            |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE          |                |                    |            |                       |            |
| pH                                  | 7,5 unité pH   |                    |            | 6,50                  | 9,00       |
| MINERALISATION                      |                |                    |            |                       |            |
| Conductivité à 25°C                 | 600 µS/cm      |                    |            | 200,00                | 1 100,00   |
| RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION |                |                    |            |                       |            |
| Chlore libre                        | 0,28 mg(Cl2)/L |                    |            |                       |            |
| Chlore total                        | 0,31 mg(Cl2)/L |                    |            |                       |            |

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LDAR DE L'AISNE

Type de l'analyse : A

Code SISE de l'analyse : 00134472

Référence laboratoire : H\_CS26.6321.1

|                                    | Résultats    | Limites de qualité |            | Références de qualité |            |
|------------------------------------|--------------|--------------------|------------|-----------------------|------------|
|                                    |              | inférieure         | supérieure | inférieure            | supérieure |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES   |              |                    |            |                       |            |
| Aspect (qualitatif)                | 0 Qualit.    |                    |            |                       |            |
| Coloration                         | <5 mg(Pt)/L  |                    |            |                       | 15,00      |
| Couleur (qualitatif)               | 0 Qualit.    |                    |            |                       |            |
| Odeur (qualitatif)                 | 0 Qualit.    |                    |            |                       |            |
| Turbidité néphélométrique NFU      | <0,30 NFU    |                    |            |                       | 2,00       |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE         |              |                    |            |                       |            |
| Carbonates                         | 0,0 mg(CO3), |                    |            |                       |            |
| Hydrogénocarbonates                | 323 mg/L     |                    |            |                       |            |
| Titre alcalimétrique               | 0 °f         |                    |            |                       |            |
| Titre alcalimétrique complet       | 26,5 °f      |                    |            |                       |            |
| Titre hydrotimétrique              | 27,9 °f      |                    |            |                       |            |
| MINERALISATION                     |              |                    |            |                       |            |
| Calcium                            | 109 mg/L     |                    |            |                       |            |
| Chlorures                          | 26,8 mg/L    |                    |            |                       | 250,00     |
| Magnésium                          | 1,7 mg(Mg)/L |                    |            |                       |            |
| Sulfates                           | 6,3 mg/L     |                    |            |                       | 250,00     |
| OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES     |              |                    |            |                       |            |
| Carbone organique total            | 0,23 mg(C)/L |                    |            |                       | 2,00       |
| PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES    |              |                    |            |                       |            |
| Ammonium (en NH4)                  | <0,050 mg/L  |                    |            |                       | 0,10       |
| Nitrates/50 + Nitrites/3           | <0,181 mg/L  |                    | 1,00       |                       |            |
| Nitrates (en NO3)                  | 8,9 mg/L     |                    | 50,00      |                       |            |
| Nitrites (en NO2)                  | <0,010 mg/L  |                    | 0,50       |                       |            |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES        |              |                    |            |                       |            |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 1 n/mL       |                    |            |                       |            |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 n/mL      |                    |            |                       |            |

PLV : 00134390 page : 2

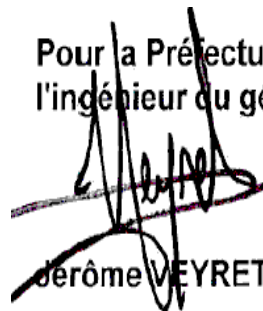
|                                |            |   |  |   |
|--------------------------------|------------|---|--|---|
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 n/(100mL |   |  | 0 |
| Entérocoques /100ml-MS         | 0 n/(100mL | 0 |  |   |
| Escherichia coli /100ml - MF   | 0 n/(100mL | 0 |  |   |

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00134390)**

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour les autres paramètres non mesurés dans cette analyse, je vous invite à consulter le bilan de la qualité sanitaire de l'eau distribuée sur [https://carto.atlasante.fr/1/ars\\_metropole\\_udi\\_infofactures.map](https://carto.atlasante.fr/1/ars_metropole_udi_infofactures.map)

Pour la Préfecture et par délégation,  
l'ingénieur du génie sanitaire

  
Jérôme VEYRET